

Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Scorzè



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL
D.LGS. 152/2006 PER ASSOGGETTAMENTO
DELL'INSTALLAZIONE DI SCORZÈ AI TITOLI III E III-
BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER LE
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
DI MATERIE PRIME VEGETALI**

**SCHEDA D - ALLEGATO D5 - RELAZIONE SUI DATI
METEOCLIMATICI**

Committente:



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Via Kennedy, 65 - 30037 Scorzè

Redattore:




Aplus S.r.l.
Via San Crispino, 46
35129 Padova (PD)

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. TEMPERATURA	5
3. PRECIPITAZIONI	5
4. REGIME ANEMOLOGICO	6


I dati utilizzati provengono da:

- stazioni sinottiche di superficie SYNOP ICAO "ISTRANA LIPS 160980" (45.684993 °C, 12.082989 °E) "TREVISO LIPH 160990" (45.648000 °N, 12.193998 °E), "VENEZIA TESSERA LIPZ 161050" (45.504991 °N, 12.351991 °E);
- stazioni sinottiche radiosondaggi SYNOP ICAO "16045 Udine Rivolto profilo" (45.970000 °N, 13,049983 °E), "16144 San Pietro Capofiume profilo" (44.649997 °N, 11.619995 °E);
- stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciali "Mogliano Veneto" (45.580077 °C, 12.307994 °E), "Castelfranco Veneto" (45.694914 °N, 11.947776 °E).

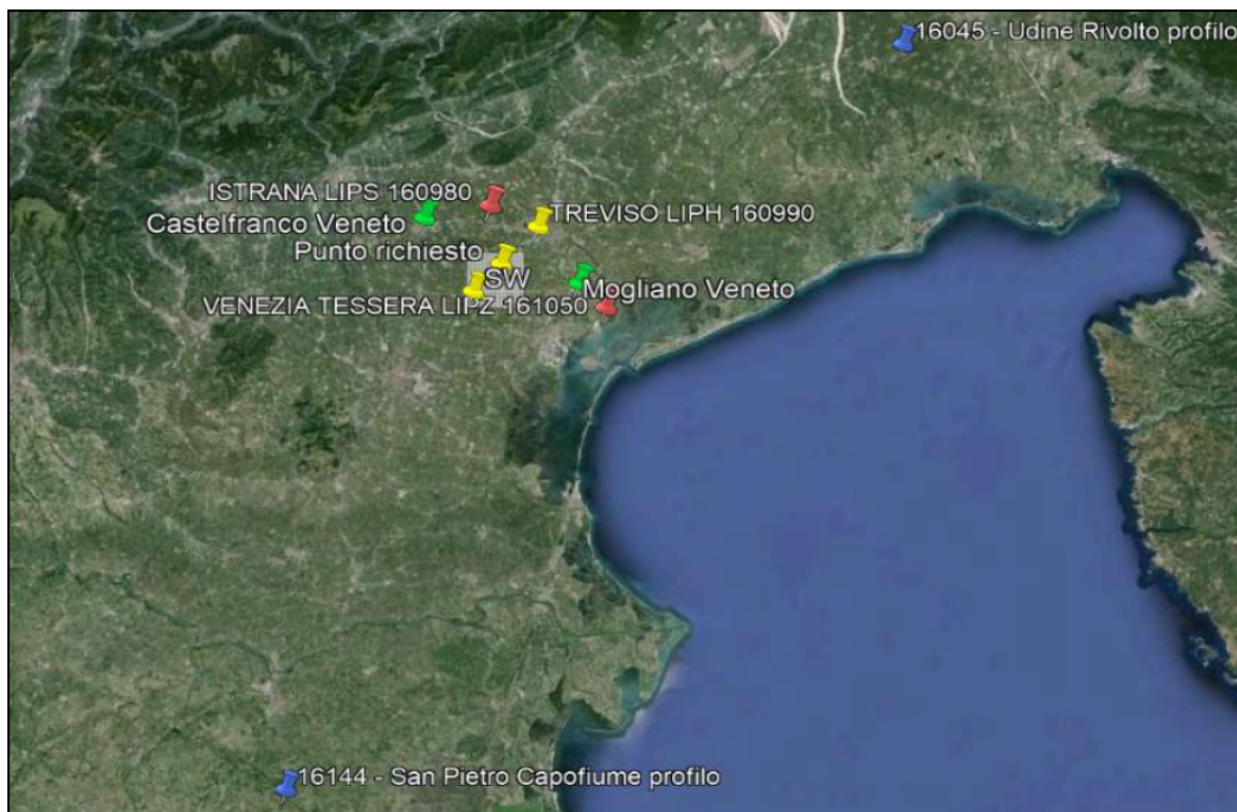


I dati meteorologici derivanti dalle stazioni sono riassunti in seguito.




2. TEMPERATURA


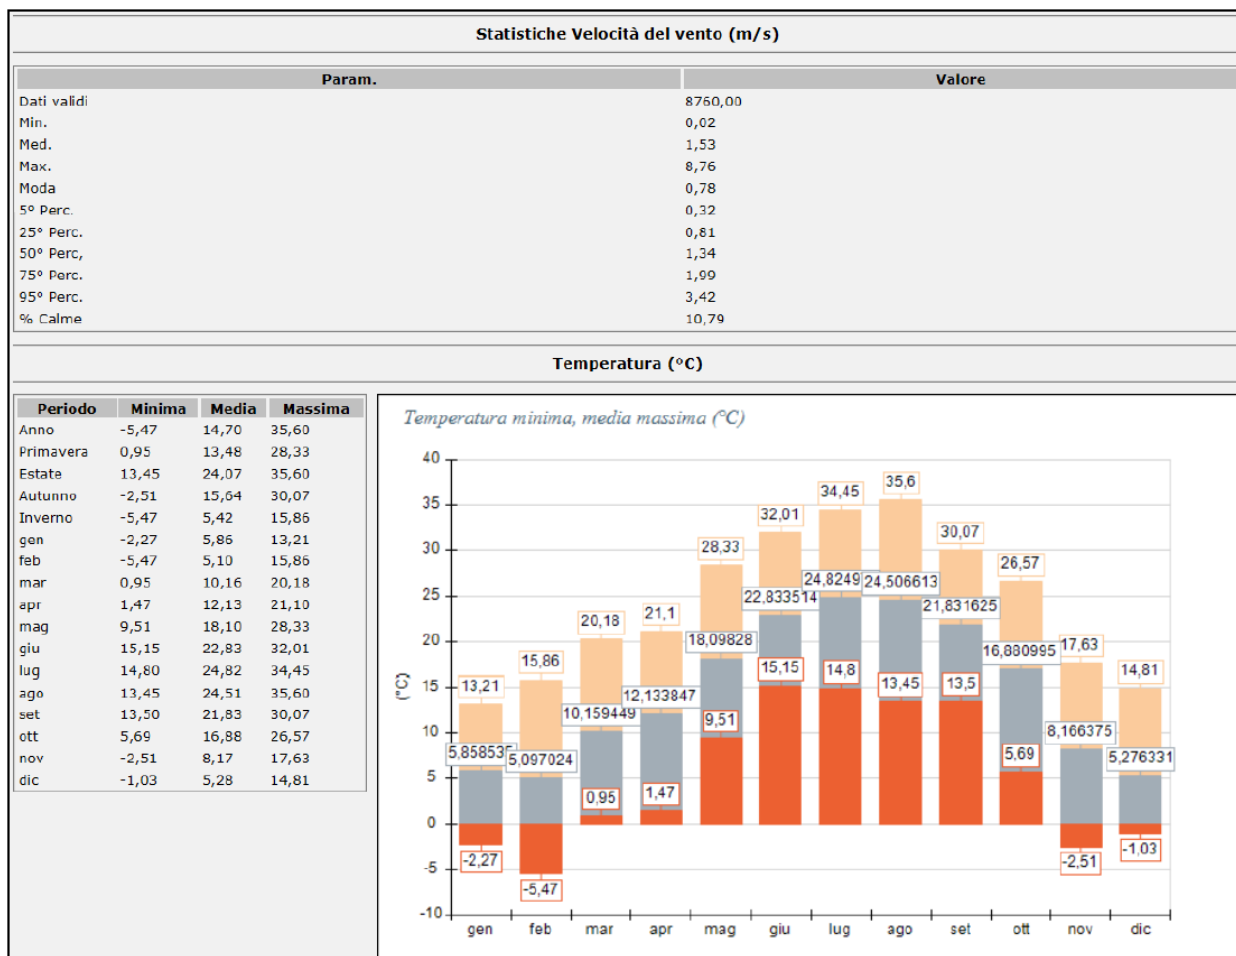


3. PRECIPITAZIONI

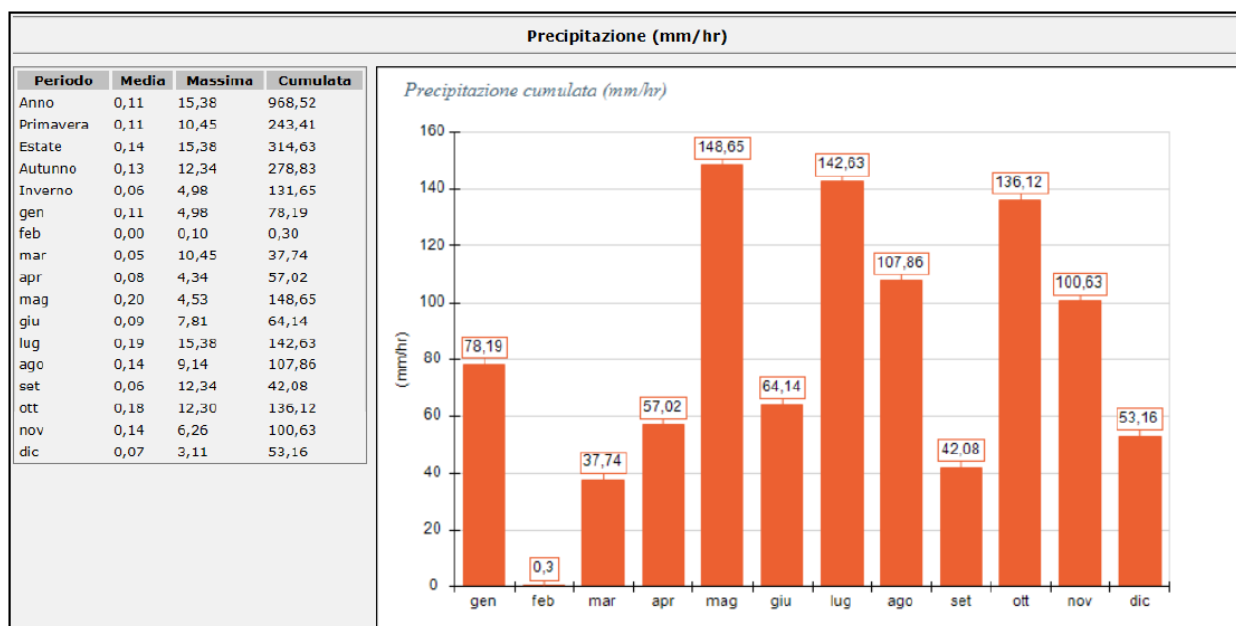

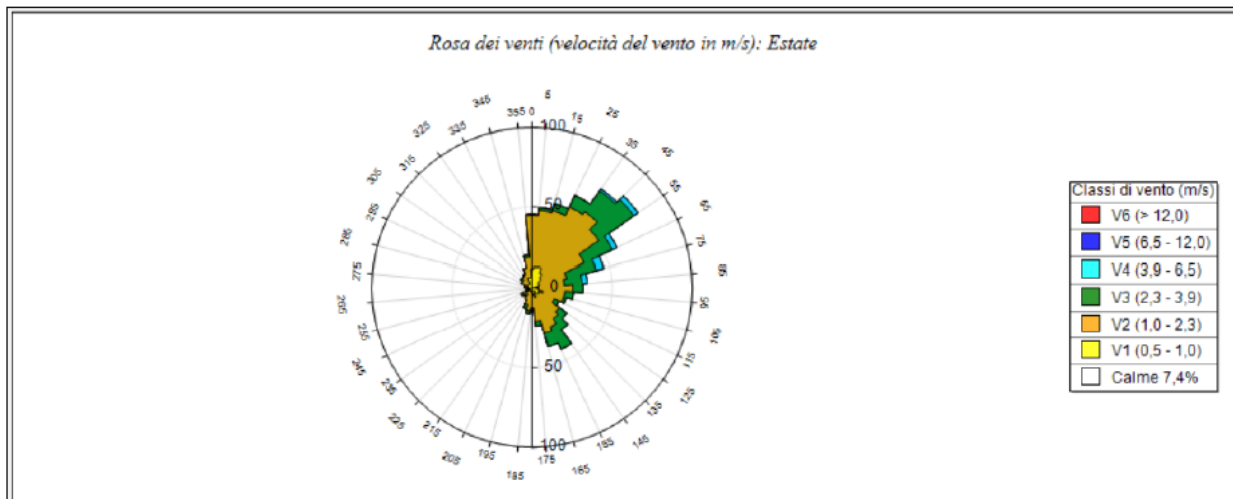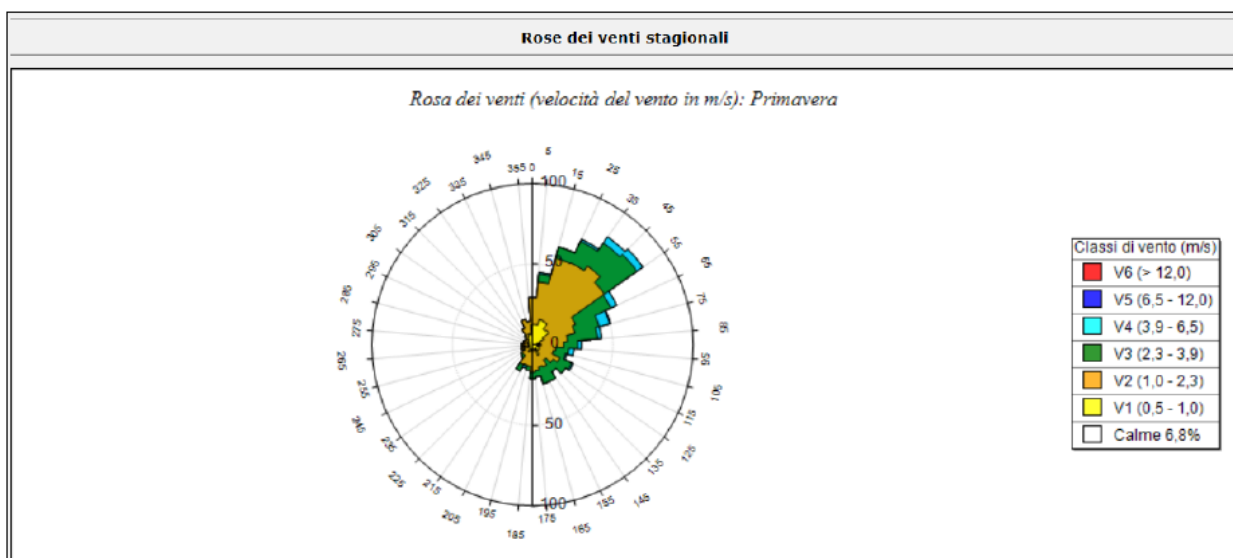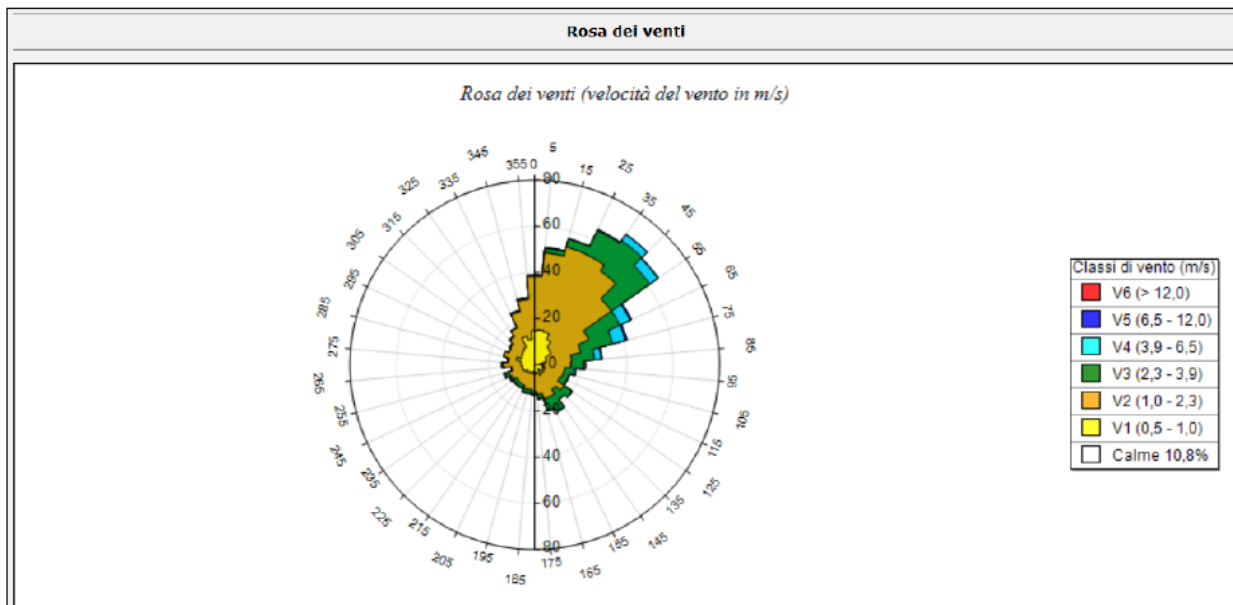

4. REGIME ANEMOLOGICO

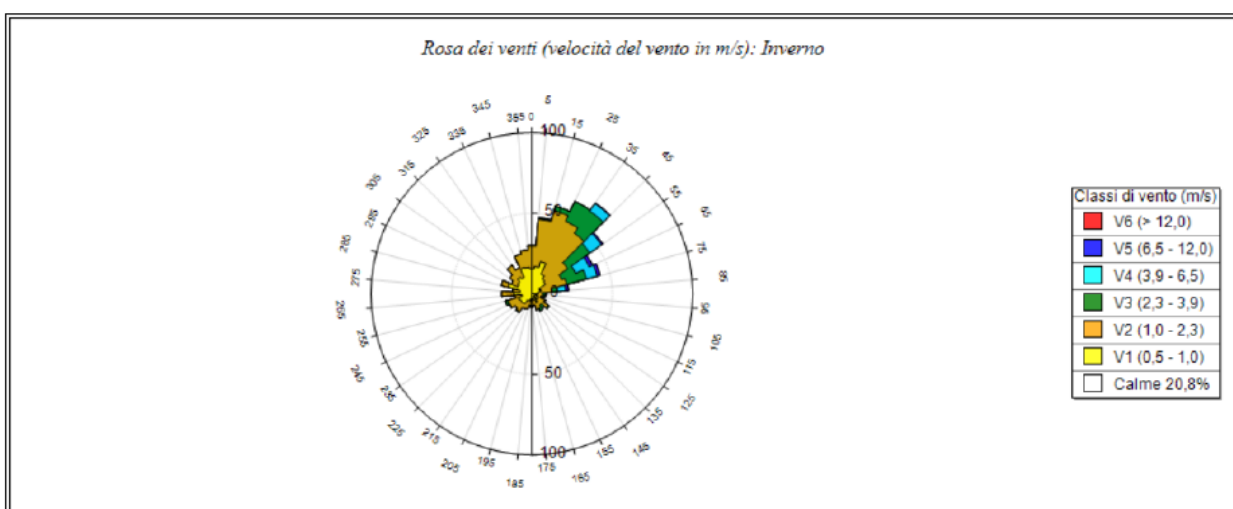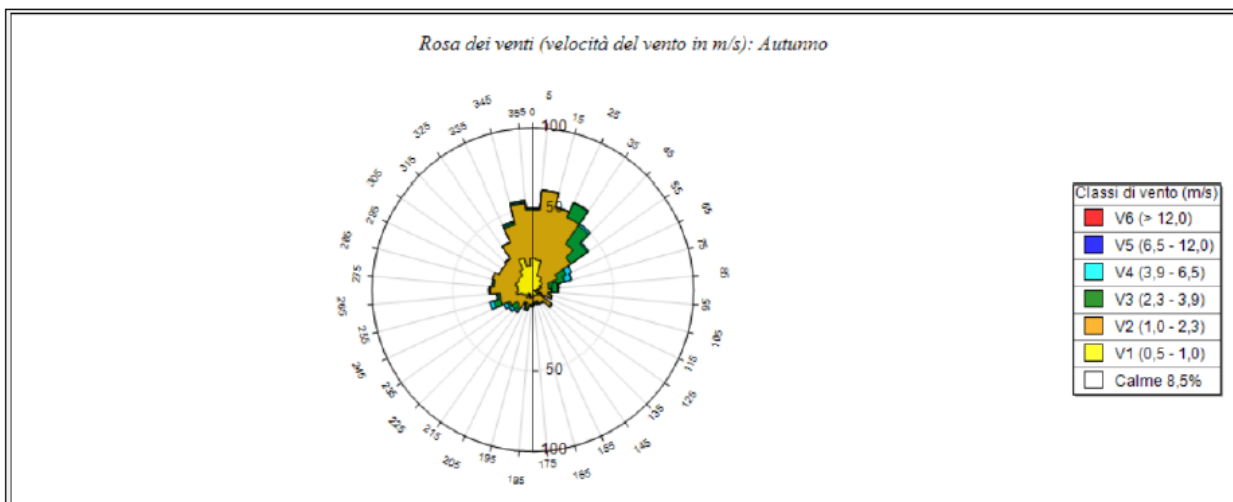



Padova, 30 dicembre 2024

Redazione e verifica		Approvazione
Aplus S.r.l. – Ing. Roberta Gadia 	Aplus S.r.l. – Dott. Stefano Cadamuro  Via S. Crispino, 46 - 35129 PADOVA Tel. (+39) 049.9815202 applus@pec.it C.F. e P. IVA: 04516050285 REA PD 0396147	Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. Avv. Relmi Rizzato